


| 訂正 | 年月日 | 内 | 容 | 担当 | 訂正 | 年月日 | 内 | 容 | 担当 | 大安祥田図五 |
|-----------|-----|---|---|----|----------|-----|---|---|----|--------|
| Λ | | | | | 4 | | | | | の谷悚用凶曲 |
| 2 | | | | | 5 | | | | | |
| 3 | | | | | <u>6</u> | | | | | |

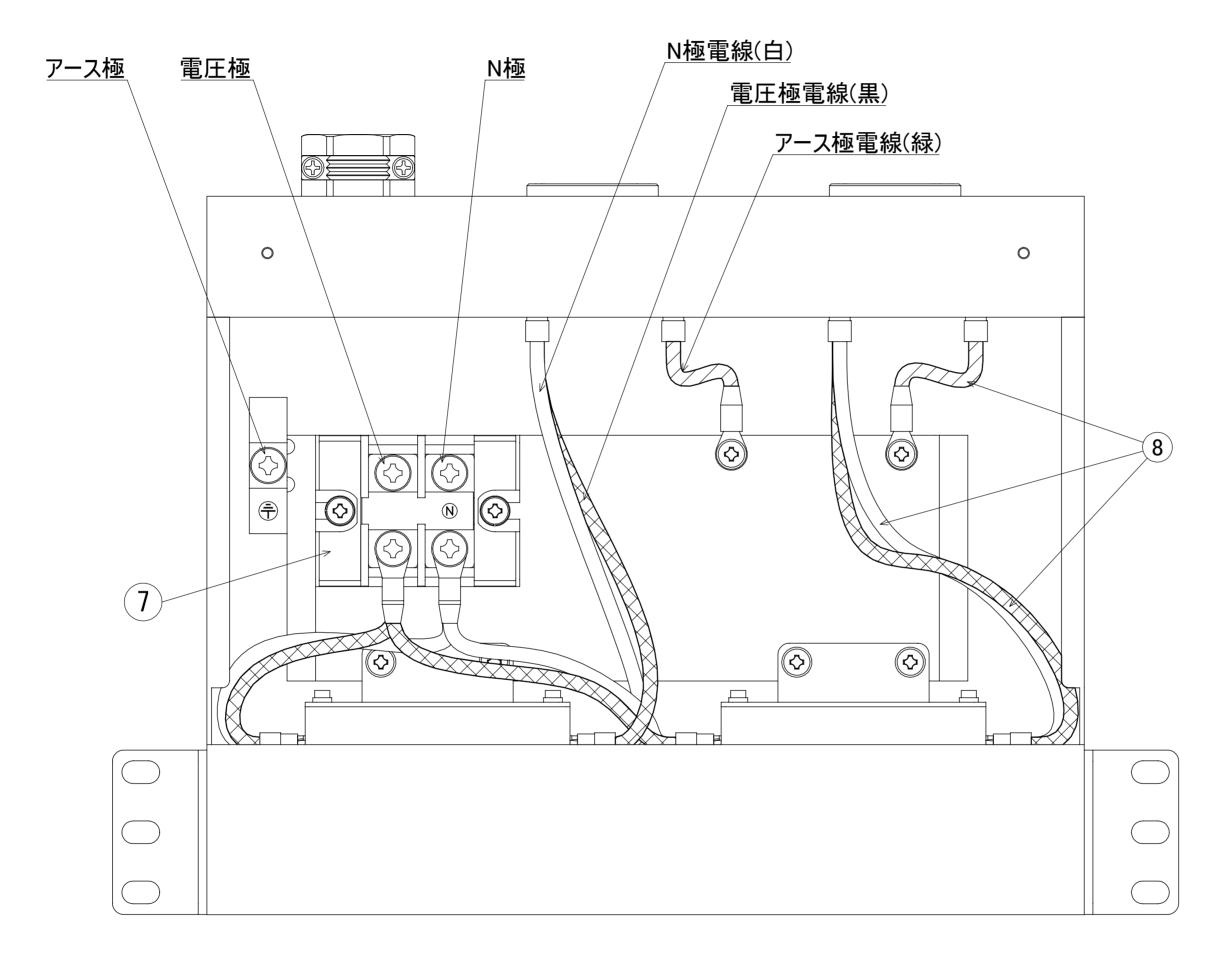

カバー取り外し状態図

| 9 | ブラケット止ねじ | 4 | ステンレス鋼(黒色) M4(添付品) |] | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------|------------------------------------|---------------------|----|----------|--|--|--|
| 8 | リード線 | 10 | AWG14(緑×2・白×4・黒×4) | | | | | | | |
| 7 | 端子台 | 1 | 30A 600V(キムデン製) | 特定電気用品適合品 | | | | | | |
| 6 | ブレーカ | 2 | 15A 100V(日東工業製) | 適用接続方式:圧着端子式 | | | | | | |
| 5 | コンセント | 2 | 7110GNZ-P-IV | 適用圧着端子∶R5.5-5,R8-5 | | | | | | |
| 4 | ナイロンケーブルグランド | 1 | NCG18 | │適 用 電 線:VCT,2PNCT,2CT 5.5mm゚~8mm゚ | | | | | | |
| 3 | ブラケット | 2 | ボンデ鋼板 2.3t 黒色(添付品) | │適 用 規 格:JIS C8303 配線用差込接続器 | | | | | | |
| 2 | カバー | 1 | ボンデ鋼板 1.2t 黒色 | 定格 | 定格 接地形2P 30A 125V | | | | | |
| 1 | ケース | 1 | ボンデ鋼鈑 1.2t 黒色 | 製品名 | 抜止形コンセントバー2ヶ口 ブレーカ付 | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 | 型 番 | HKU0540MCB | | | | | |
| 製 | 図検図承認 | 変更承 | 図尺度 1/1 原紙 A2 | 第 3 | 角法 | 図番 | 客67800-2 | | | |
| 稲詞 | 葉 松川 小池 | | | | | | | | | |
| 1/10 1/10 | | | | | | | | | | |