



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.12.17	アウトレット連結板仕様変更	本	△	07.2.6	ラベル合計15Aに()追記	本	△	'11.2.9	アウトレット個数、ブラケット形状修正	三 浦
△	05.9.1	ねじ頭土から+に変更	新井	△	07.11.14	7112GNに仕様及びアウトレット組込部寸法変更	本	△			
△	06.5.12	適合性受理に伴うラベル表示変更	本	△	09.11.30	さし込み口形状、アース刃受形状および表示変更	木村	△			

お客様用図面

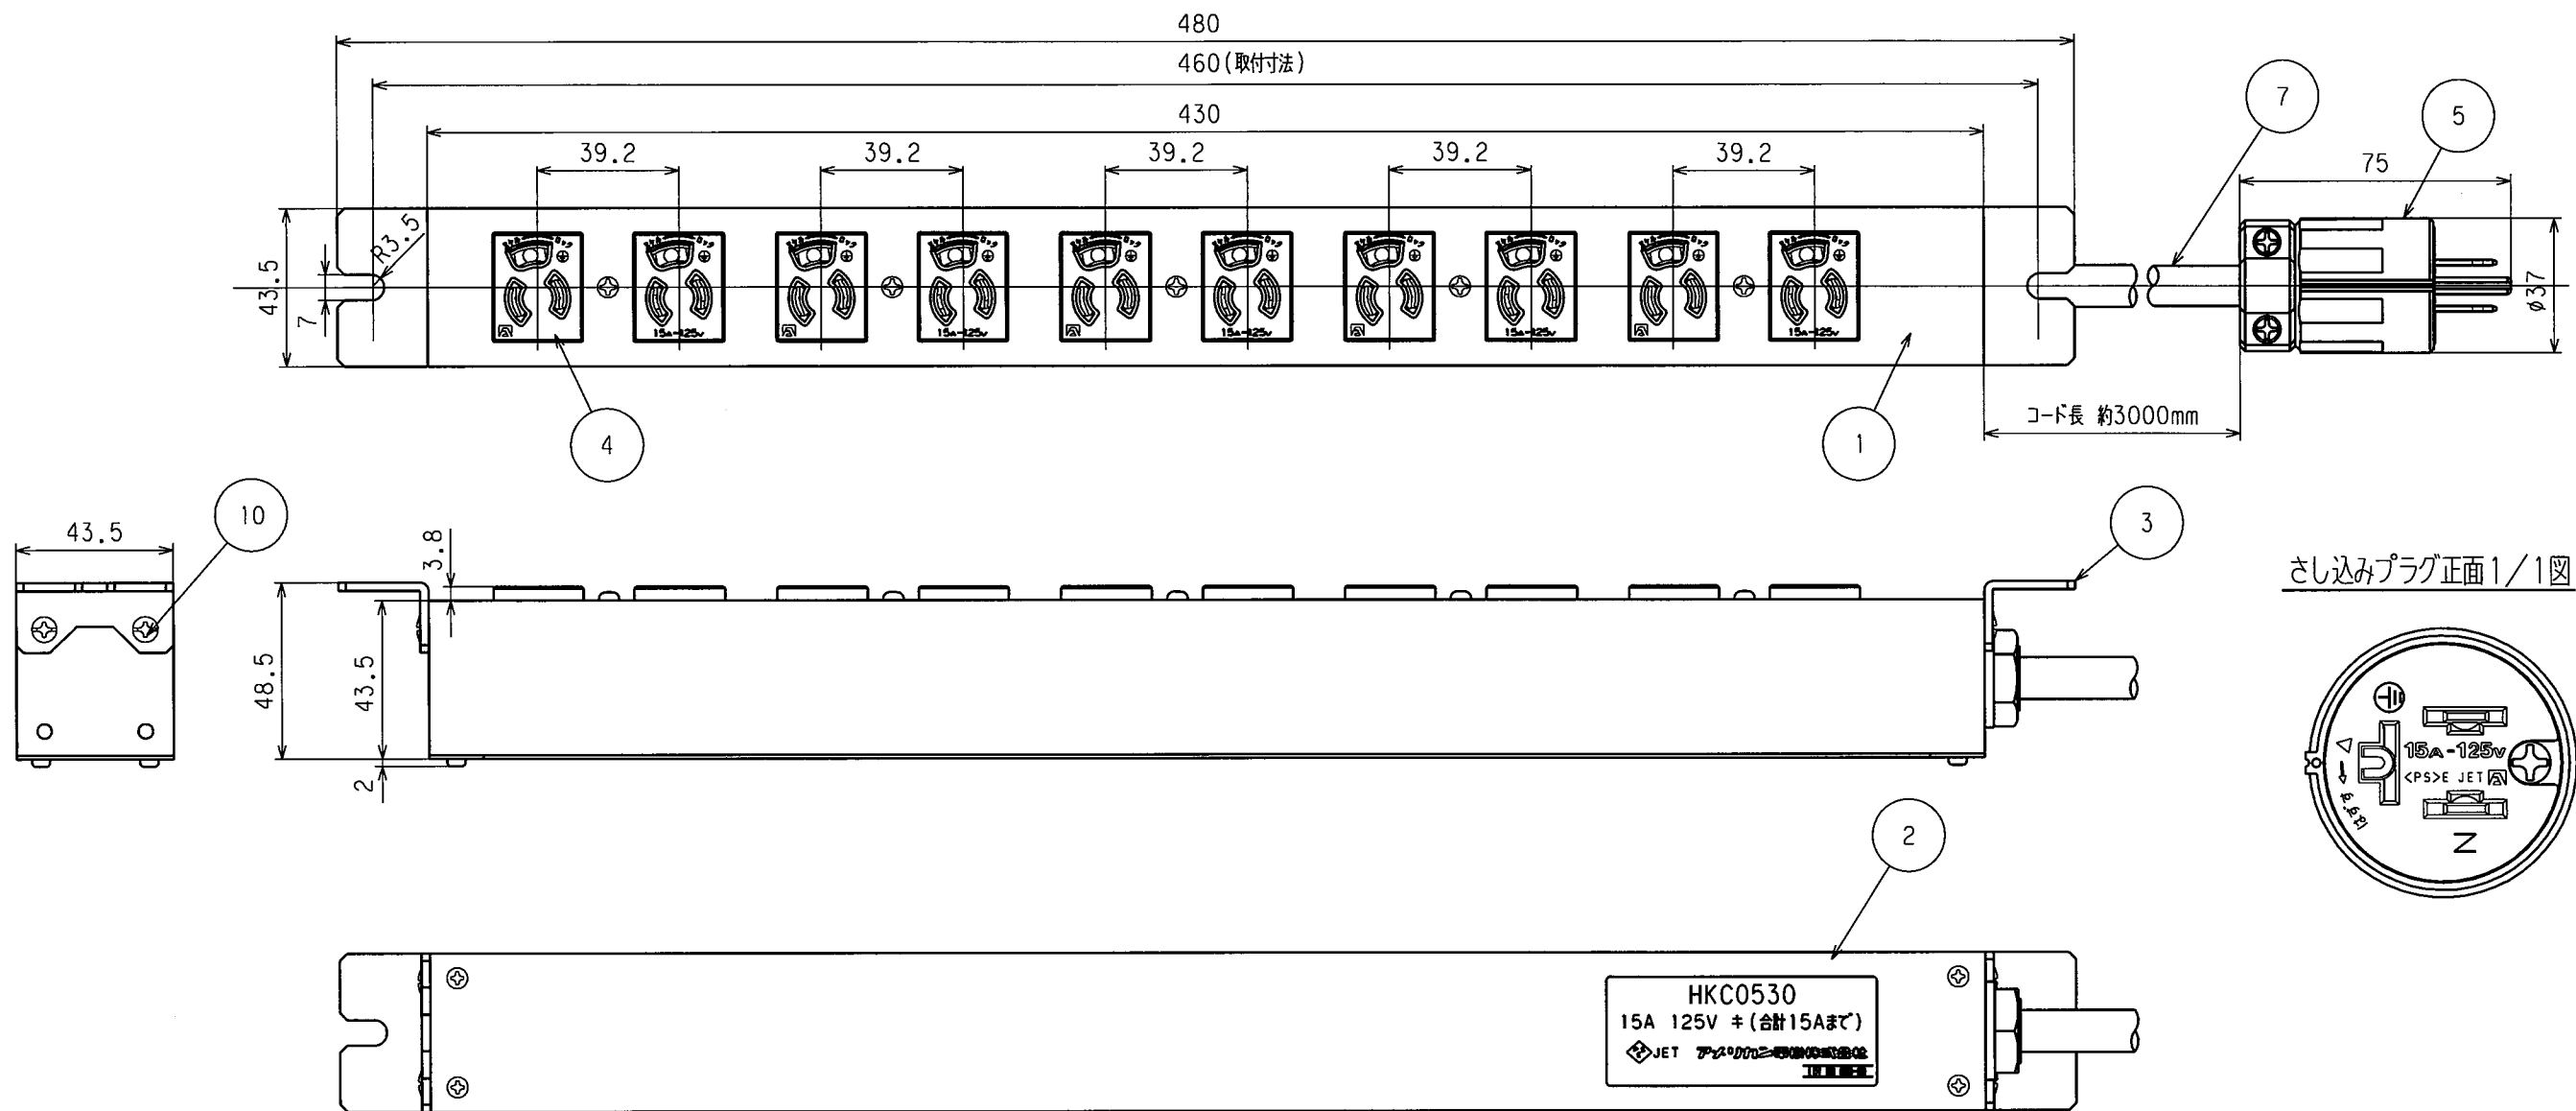

さし込みプラグ正面1/1図



10	ブラケット止ねじ	4	黄銅 M4 ニッケルメッキ
9	絶縁板	2	PVC
8	緩衝板	1	PE Q25
7	コード	1	ソフトVCT 3C 2mm ²
6	アウトレット連結板	6	銅合金
5	さし込みプラグ	1	7112GN-1V
4	抜止形機器用アウトレット	5	7117GHDZ
3	ブラケット	2	銅 板
2	底 板	1	銅 板
1	ケース	1	銅 板
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
古 徳	本	小 池	
03・2・10	03・2・10	03・2・12	17・6・1


特定電気用品適合品
電線接続方式： _____
適用圧着端子： _____
適用電線： _____
適用規格： JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	コンセントバー抜止形1Uタイプ
型 番	HKC0530
図 番	客 53200-1
発 行	03年2月12日

アメリカン電機株式会社

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.12.20	アウトレット連結板仕様変更	本	△	'11.8.19	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村
△	07.11.14	アウトレット組込部寸法変更	本	△	'16.7.15	7117GHDZ仕様変更	木村
△	'11.2.9	アウトレット連結板形状、ブラケット形状修正	三浦	△			

お客様用図面

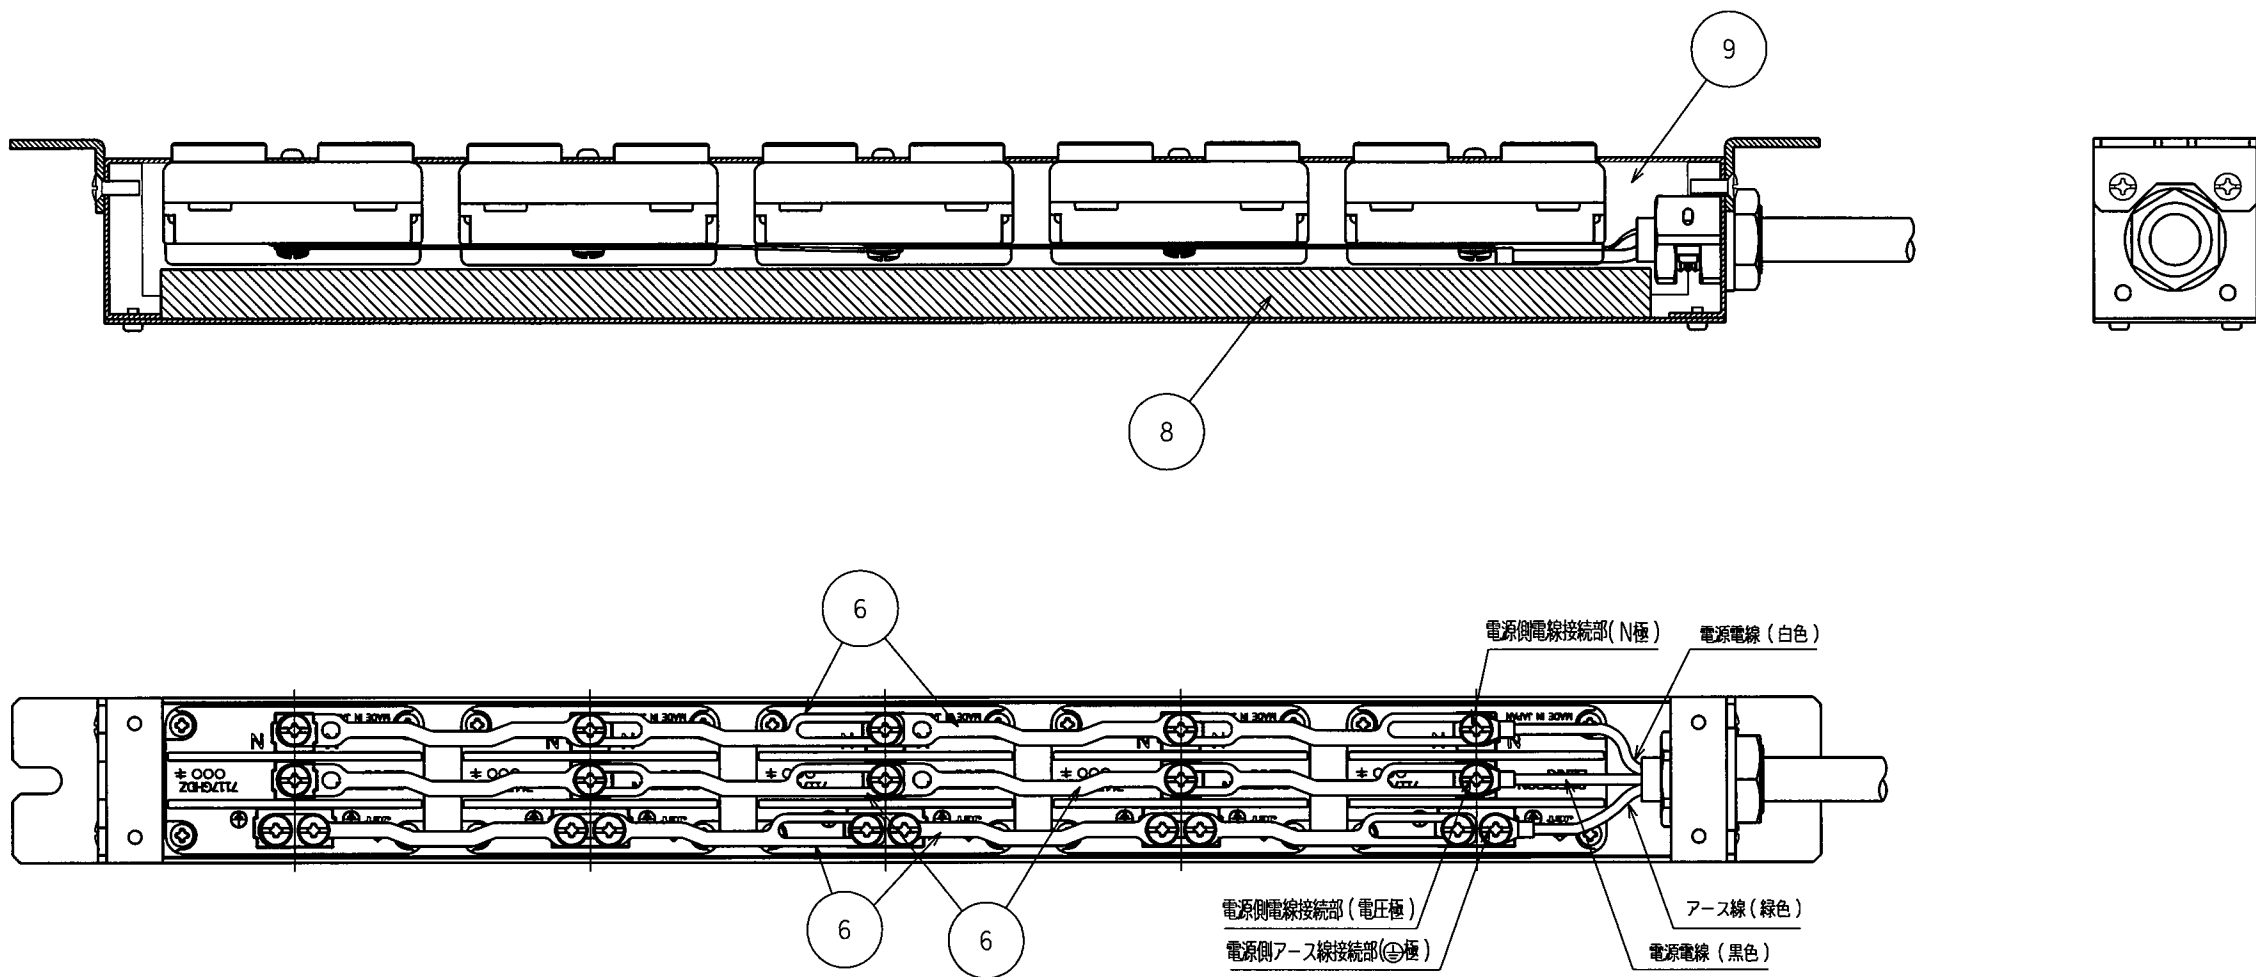

				定 格	接地形2P 15A 125V	
				製 品 名	コンセントバー抜止形1Uタイプ	
				型 番	HKC0530	
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1/2	第 3 角 法
製 図	検 図	承 認	変更承認	古徳	本	小池
03・2・10	03・2・10	03・2・12	'17・6・1	アメリカン電機株式会社		
				図 番	客 53200-2	
				発 行	03年2月12日	